
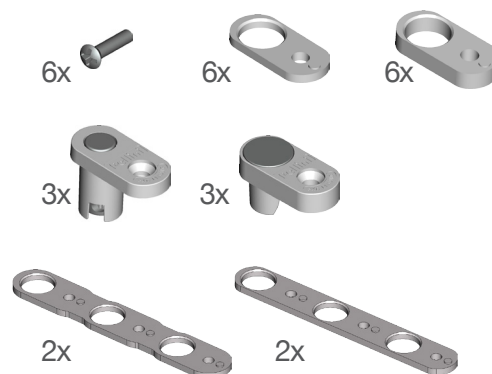


SL2444 CONFEZIONE DI CONTATTI UNIPOLARI 3 PZ



SET OF 3 PIECES OF ONE-POLE
CONTACTORS

SACHET DE 3 CONTACTEURS
UNIPOLAIRES

SATZ À 3 STÜCK 1-POLIGE
STÖSSELKONTAKTE

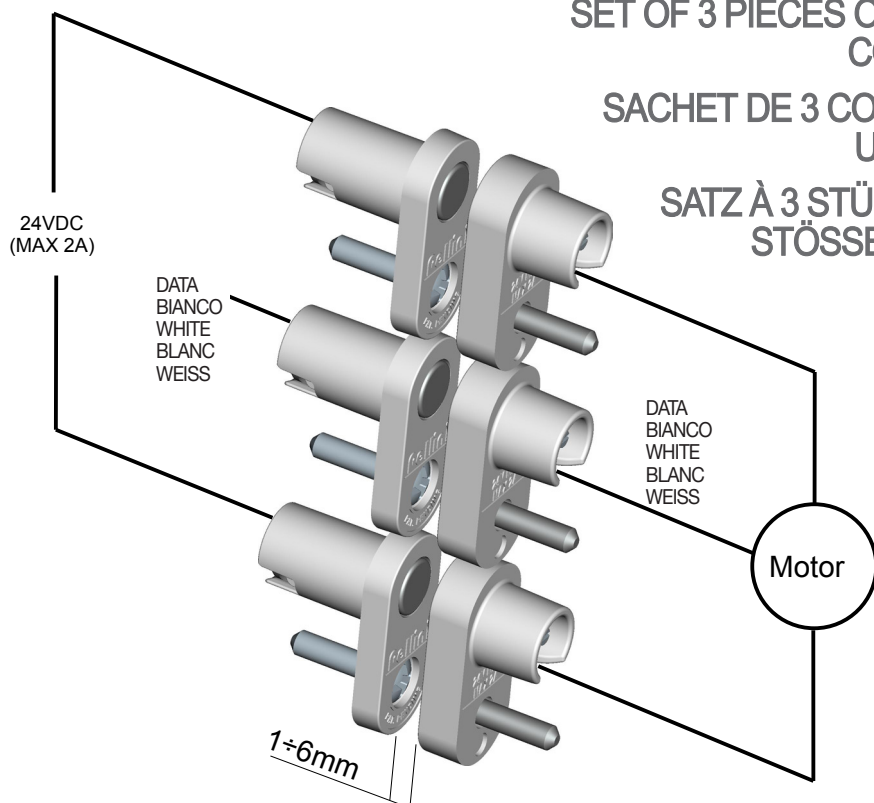


Scala / Scale / Maßstab / Échelle 1 : 1

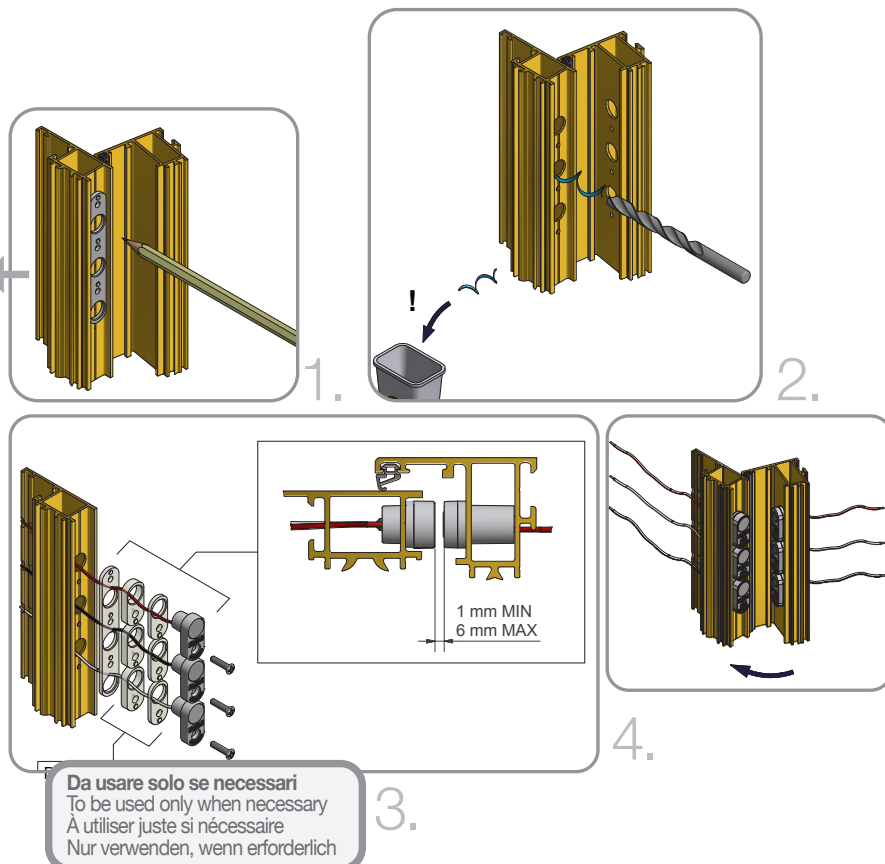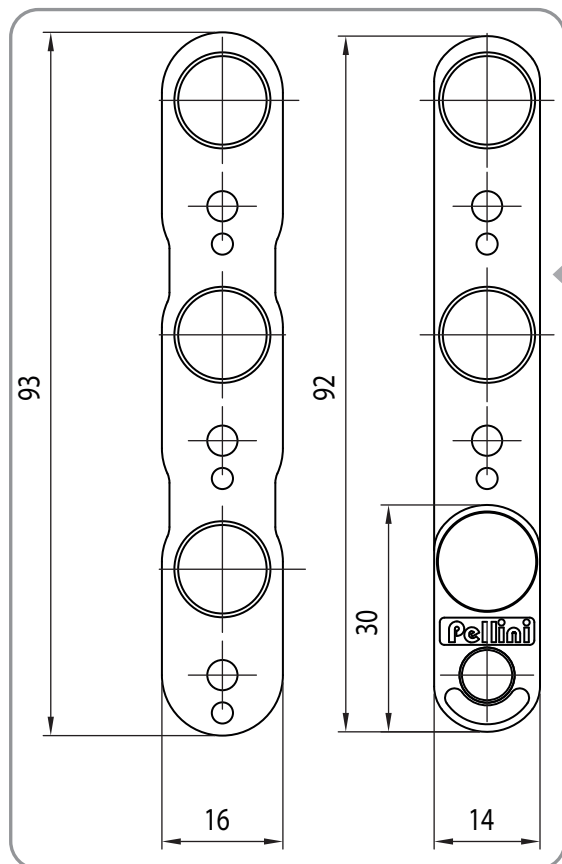

Collegamento

Connection / Branchement / Schaltung

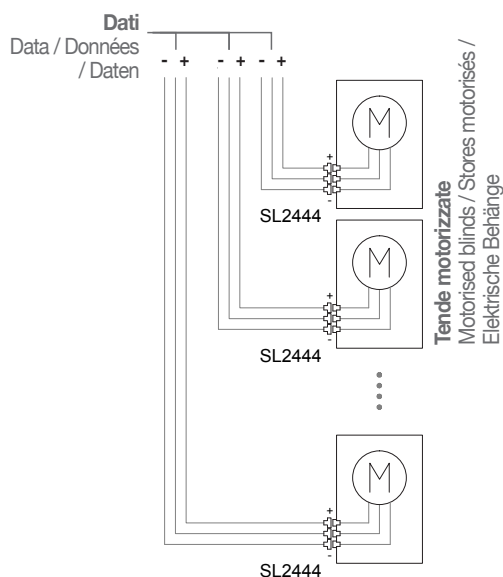

N.B. Si consiglia di installare i contatti sul profilo verticale del serramento - lato cerniera
N.B. Installation of contactors on the vertical profile of the window - hinge side - is recommended
N.B. Nous vous recommandons d'installer les contacteurs sur le profil vertical de la fenêtre - côté charnières
N.B. Wir empfehlen Ihnen, die Kontakte am vertikalen Profil des Fensters - Scharnierseite - zu installieren

In caso di applicazione in porte a libro:

I cavi bianchi devono essere sempre accessibili per eventuali aggiornamenti/manutenzione.

Qualora si renda necessario collegare elettricamente più cavi bianchi, è obbligatorio far indirizzare preventivamente ciascuna tenda. L'assenza di un indirizzo individuale pregiudica il futuro accesso alle tende senza intervenire sul serramento.

In case of application in folding doors:

The white wires must always be accessible for possible updates / maintenance.

In those cases where it is necessary to jointly connect multiple white wires, it is mandatory to have each blind addressed in advance. Should blinds not be addressed individually, it will no longer be possible to access the blinds without removing the window frame.

En cas d'application dans des portes pliantes:


Les fils blancs doivent toujours être accessibles pour d'éventuelles mises à jour / maintenance.

Dans les cas où il est nécessaire de connecter électriquement plusieurs fils blancs, il est essentiel que chaque store soit adressé à l'avance. Si les stores ne sont pas adressés individuellement, il ne sera plus possible d'accéder aux stores sans retirer le cadre de la fenêtre.

Bei Anwendung in Falttüren:

Zu Wartungs- und Aktualisierungszwecken müssen auch bei 2-poliger Ansteuerung von Jalousien die nicht verwendeten weißen Adern jeder Jalousie zugänglich sein.

Bei Zusammenschaltung der weißen Adern mehrerer Jalousien sind die Jalousien vor dem Anschluss einzeln mittels Konfigurationsinterface und CTS Software mit unterschiedlichen Kennungen zu adressieren. Bei Zusammenschaltung von Jalousien ohne vorherige eindeutige Adressierung ist es nicht mehr möglich zu Wartungszwecken auf die Jalousien zuzugreifen, ohne den Fensterrahmen zu öffnen.

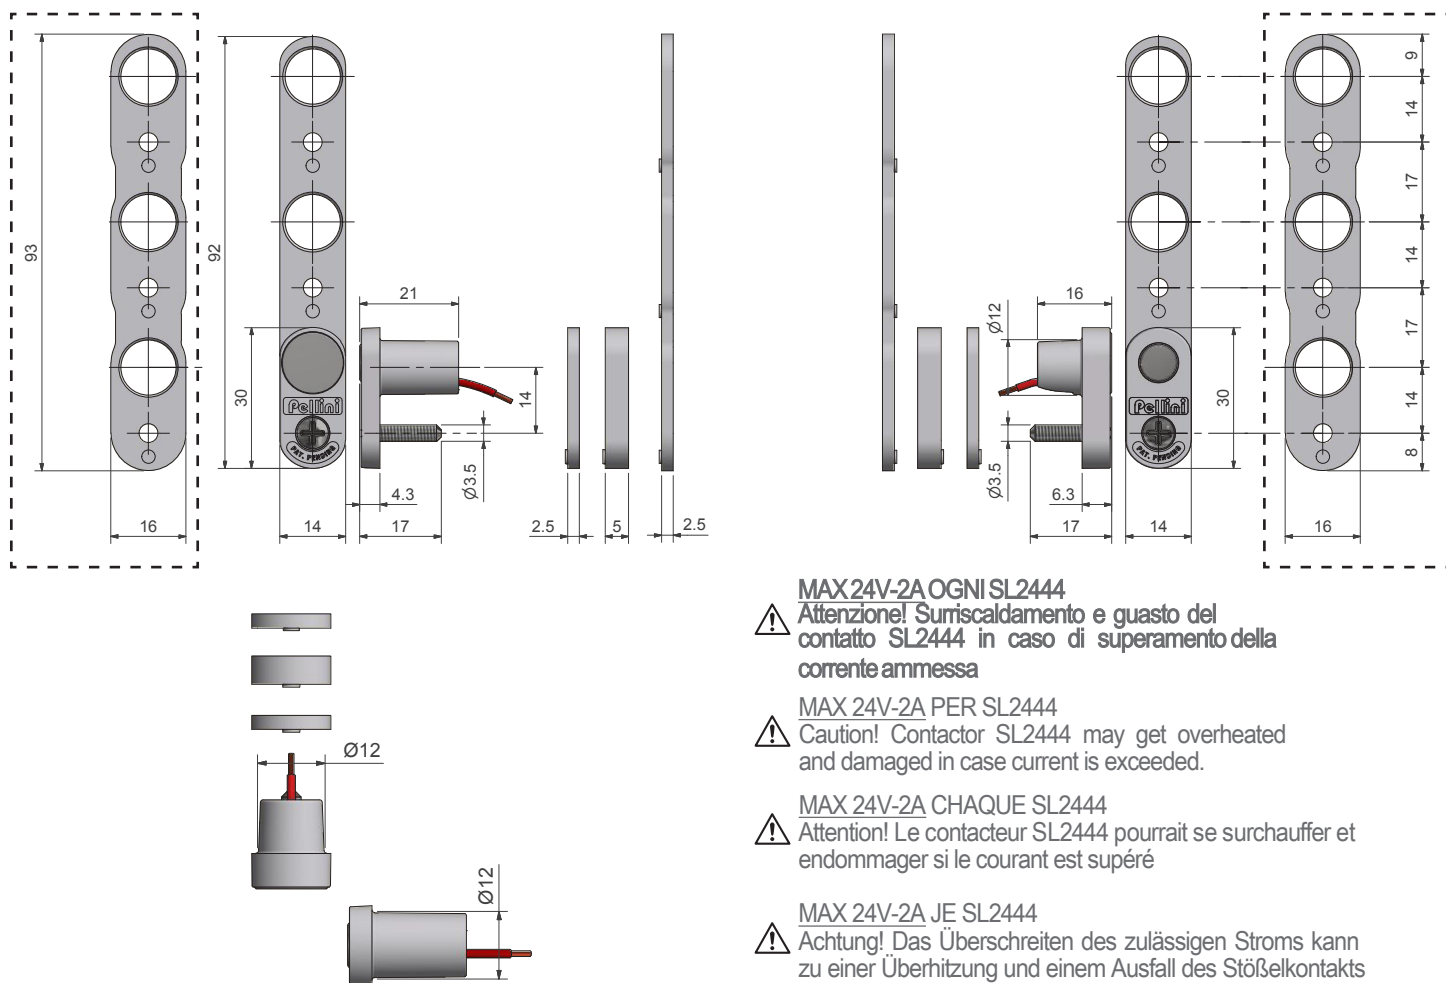

MAX 24V-2A OGNI SL2444

⚠ **Attenzione! Suriscaldamento e guasto del contatto SL2444 in caso di superamento della corrente ammessa**

MAX 24V-2A PER SL2444

⚠ **Caution! Contactor SL2444 may get overheated and damaged in case current is exceeded.**

MAX 24V-2A CHAQUE SL2444

⚠ **Attention! Le contacteur SL2444 pourrait se surchauffer et endommager si le courant est supéré**

MAX 24V-2A JE SL2444

⚠ **Achtung! Das Überschreiten des zulässigen Stroms kann zu einer Überhitzung und einem Ausfall des Stößelkontakts führen**

Per applicazione in ambienti puliti, pulire la superficie dei contatti magnetici 3 volte l'anno con prodotti specifici; in località marine e/o nei pressi di mezzi di trasporto su rotaia, è consigliabile pulirli una volta al mese.


For application in clean environments, clean the surface of the contactors 3 times a year with dedicated products; in marine locations and/or near rail transport, it is advisable to clean it once a month.

Pour une application dans des environnements propres, nettoyer la surface des contacteurs 3 fois par an avec des produits spécifiques; dans les zones maritimes et/ou à proximité des transports ferroviaires, il est conseillé de la nettoyer 1 fois par mois.


Für den Einsatz in sauberen Umgebungen reinigen Sie die Oberfläche der Kontakte dreimal jährlich mit speziellen Produkten. An Meerestrandorten und/oder in der Nähe von Schienenverkehr empfiehlt sich eine Reinigung einmal monatlich.




SL2444

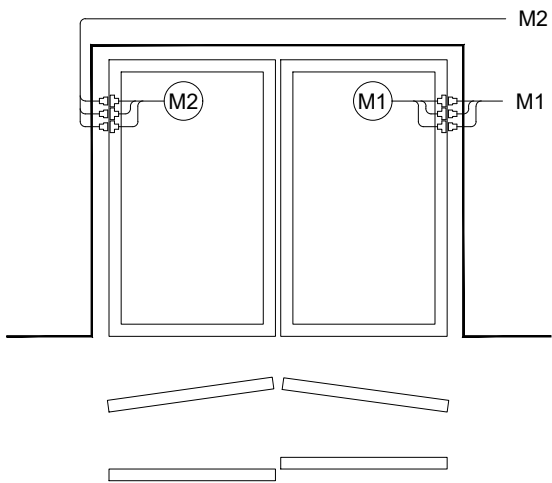


SL2187
Attention!
No data connection

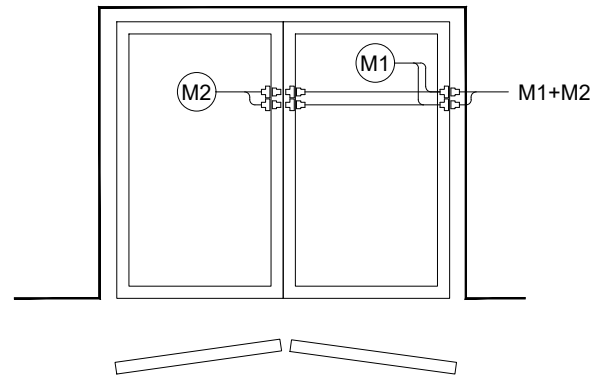


SL2444

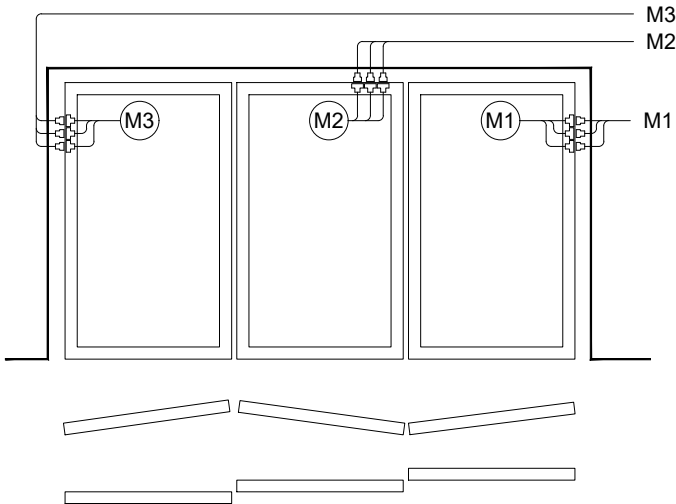

SL2187
Attention!
No data connection

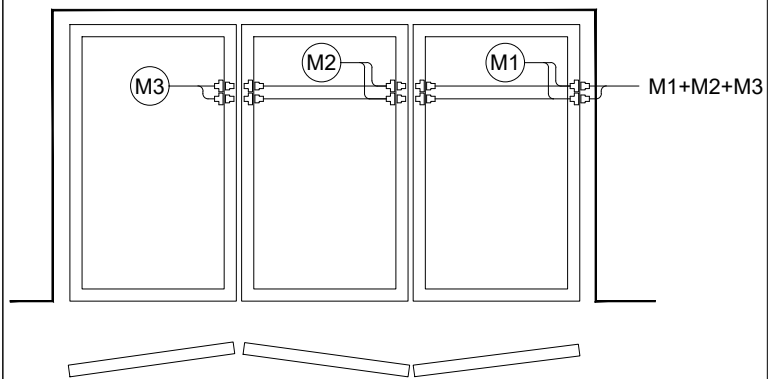

SL2444

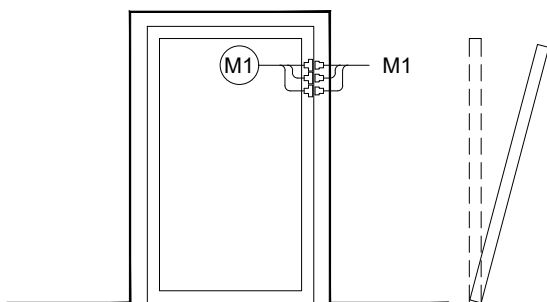

SL2444

